


Rzut parteru
wew. inst. chłodu

Wiatra na sprzût leŃny			
L/P	POMIESZCZENIE	Powierzchnia (m2)	POSADZKA
1.1	Pom. na sprzût leŃny	49,10	BeŃon
RAZEM		49,10	

Magazyn na sadzonki			
L/P	POMIESZCZENIE	Powierzchnia (m2)	POSADZKA
1.1	Chłodnia	17,30	BeŃon
1.2	Magazyn	2,88	BeŃon
1.3	WC	3,42	PŁ. ceram.
RAZEM		23,60	

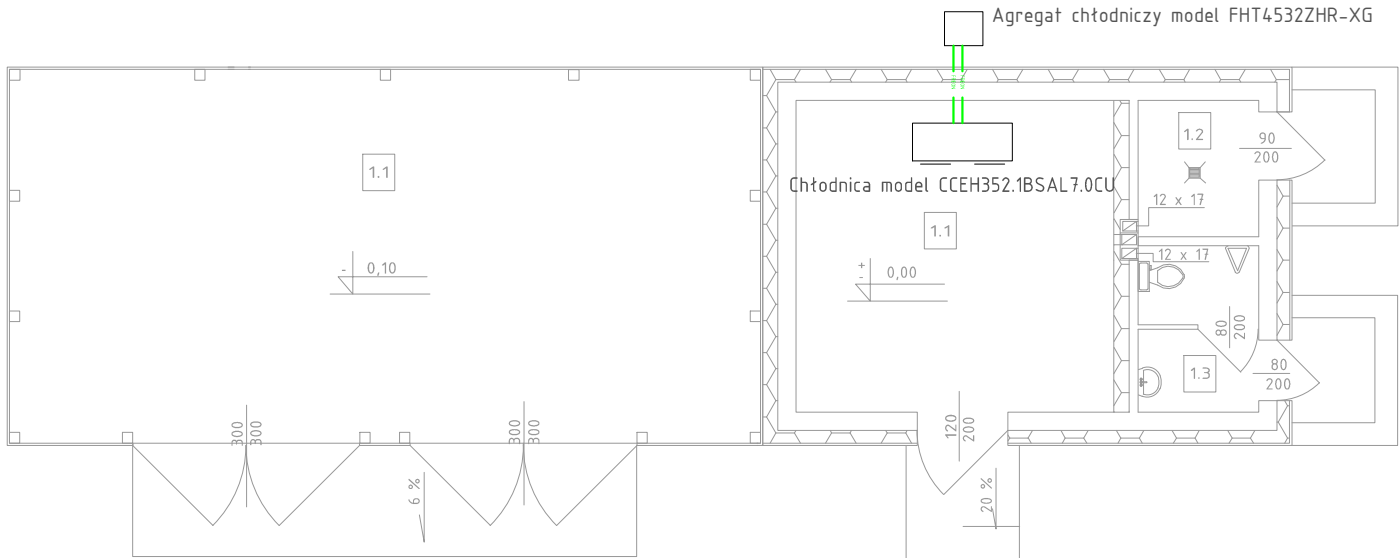

OZNACZENIA INST. CHŁODU:
przyłącze chłodnicze, miedź
22.2x1; 12,7x1

Uwaga: Do sterowaniem pracy uktadu
chłodniczego dobrano sterownik
komorowy PEGO EXPERT 300

Obiekt Lokalizacja	Budowa budynku magazynowego i wiaty Woziwoda, 89-504 Legbąd, dz. nr 93/2 LP	
Nazwa rysunku	Rzut parteru - wew. inst. chłodu	
Data		10.06.2021 r.
Nr rysunku		S-3
Skala		-
Branża		SANITARNA
Projektant Sanitarna	mgr inż. Jan Schulz upr. nr POM/0295/PBS/16 (w spec. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń ciepłych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych do projektowania bez ograniczeń)	
Nr strony		